

No: 2023600693



220020349524



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

认 证 委 托 人：江苏固佳防火科技有限公司

产品型号名称：YCB-1200×600 DG-fb
固定式刚性挡烟垂壁

检 验 类 别：型式试验



应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)

国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)



检 验 报 告

No: 2023600693

共 5 页 第 1 页

产品名称	固定式刚性挡烟垂壁	型 号	YCB-1200×600 DG-fb
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	江苏固佳防火科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	江苏固佳防火科技有限公司	生产日期	2023. 07. 25
生产企业	江苏固佳防火科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	3件	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2023. 08. 04
检验依据	XF 533-2012《挡烟垂壁》 CCCF-CPRZ-19: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	江苏固佳防火科技有限公司送检的YCB-1200×600 DG-fb型固定式刚性挡烟垂壁， 经按XF 533-2012《挡烟垂壁》、CCCF-CPRZ-19: 2019《消防类产品认证实施规则 火 灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》检验，合格。(以下空白) 签发日期: 2023年08月15日		
备注	/		

批准:

审核:

编制:

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)

检 验 报 告

No: 2023600693

共 5 页 第 2 页

No: 2023000693							
序号	检验项目		标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结论	
1	尺寸与极限偏差	挡烟高度	企业公示值 (mm)	XF 533-2012	企业公示值≥500, 公示值为600	601	合格
			极限偏差 (mm)	5.1.3.1 5.1.3.3 6.3	±5	+1	合格
		单节宽度	不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃企业公示值 (mm)	5.1.3.2 5.1.3.4 6.3	企业公示值≤2000, 公示值为1200	1201	合格
			极限偏差 (mm)		±10	+1	合格
			金属板材、无机纤维织物企业公示值 (mm)		/	/	/
			极限偏差 (mm)		/	/	/
2	耐高温性能		5.1.5 6.5	挡烟垂壁在 (620±20)℃的高温作用下, 保持完整性的时间≥30min。	30min, 符合要求	合格	
	以		下	空	白		
备注:							

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)
检 验 报 告

No: 2023600693

共 5 页 第 3 页

产品图片:



一、铭牌标志: 产品名称: 固定式刚性挡烟垂壁
型号规格: YCB-1200×600 DG-fb
生产者: 江苏固佳防火科技有限公司
生产企业: 江苏固佳防火科技有限公司

二、关键元器件:

- 1、活动式挡烟垂壁驱动装置名称、规格型号、生产单位: /。
- 2、活动式挡烟垂壁控制器名称、规格型号、生产单位: /。


三、产品特性参数: 见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。(以下空白)

No: 2023600693

技术要求:
执行XF 533-2012《挡烟垂壁》。

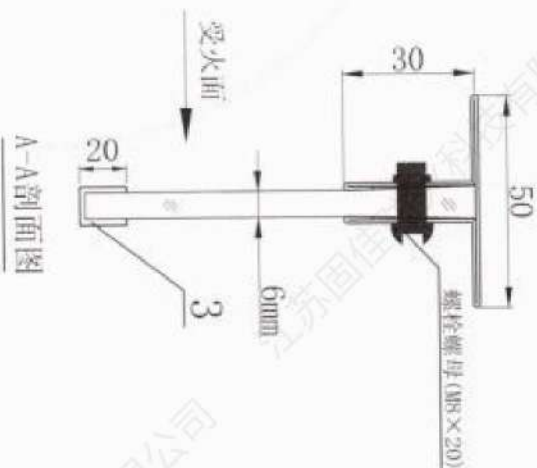

A-A剖面图

3	0.2mm镀锌钢板	U型槽	3	Q235	YCB-1200×600 DG-fb			
2	0.6mm镀锌钢板	成型支架	1	Q235				
1	DFB-06-G1, 50	单片非隔热型防火玻璃	1		固定式刚性挡烟垂壁			
件号	规格	名称	数量	材料				
				单重	重量	总重	备注	
标记	处数	文件号	签名	江苏固佳防火科技有限公司				
设计			标准化					
制图			工艺					
校对			批准					
审核			日期					
				共	张	第	张	

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)

检 验 报 告

No: 2023600693

共 5 页 第 5 页

照片说明:



照片 1 耐高温性能试验前试件情况



照片 2 耐高温性能试验结束时试件情况



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2023081814002606

认证委托人: 江苏固佳防火科技有限公司

地址: 江苏省江阴市祝塘镇文林正行路7号

生产者: 江苏固佳防火科技有限公司

地址: 江苏省江阴市祝塘镇文林正行路7号

生产企业: 江苏固佳防火科技有限公司

地址: 江苏省江阴市祝塘镇文林正行路7号

产品名称: 固定式刚性挡烟垂壁

认证单元: YCB-1200×600 DG-fb

内含: YCB-1200×600 DG-fb(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-19: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准和技术要求: XF 533-2012

上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-19: 2019 的要求, 特发此证

首次发证日期: 2023年09月21日

发(换)证日期: 2023年09月21日 有效期至: 2028年09月20日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询

(注意: 图片中的数据与真实证书一致, 但显示形式不一定完全相同)



扫描二维码
查询
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077